


A

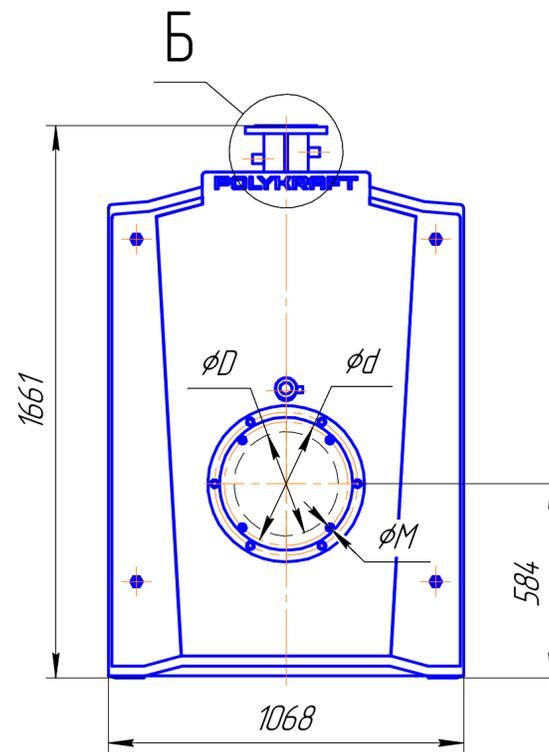

Место установки приборов КИПыА G-1/2" (внутр.)



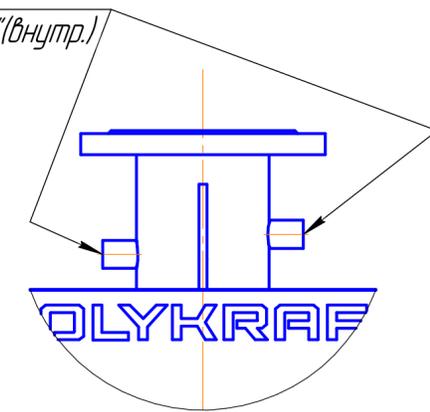


Рис.1

Камера передняя

п. 2

Горелочное устройство

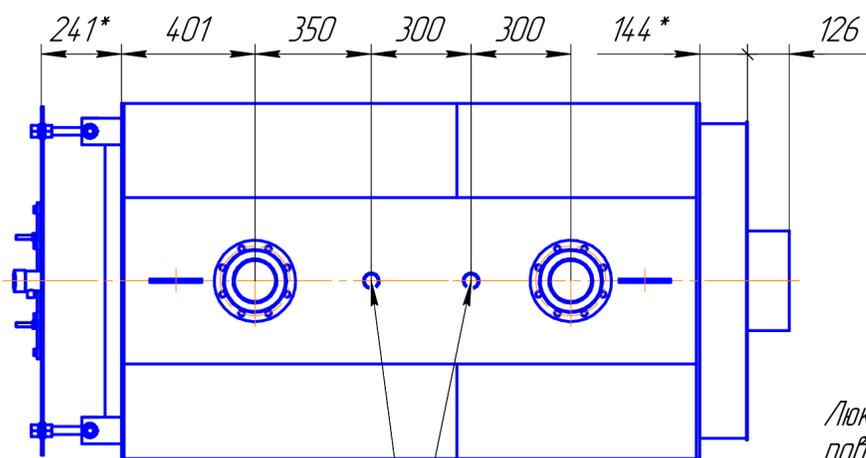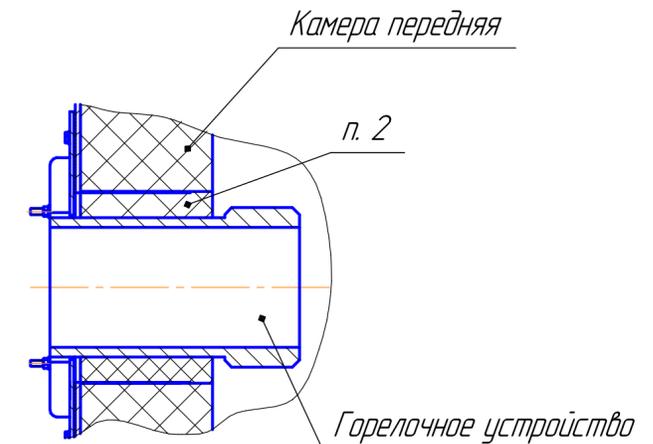


Патрубок предохранительного клапана G1 1/2" (нар.)

Люк осмотра и очистки поверхностей нагрева

Продувочно-дренажный патрубок G1 1/4" (нар.)

Штуцер слива конденсата G 1/2"

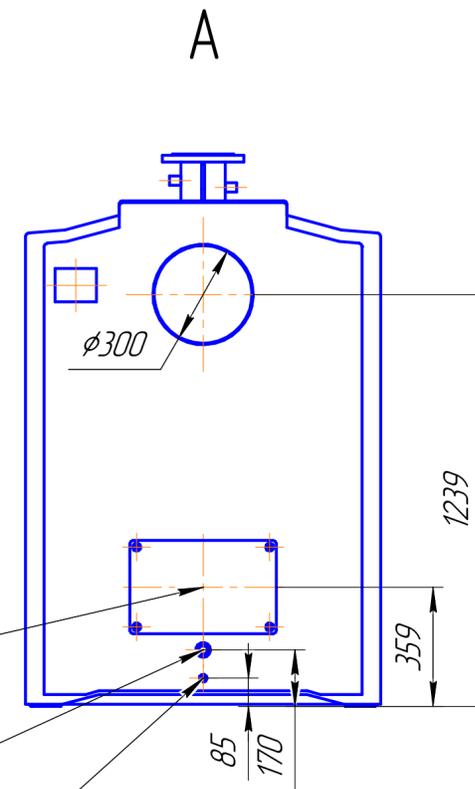

- *Размеры для справок.
- Материал МКРР-130 (0,02 мЗ - 2,6 кг) использовать для уплотнения зазора между горелочным устройством и обечайкой в камере передней (рис.1), на время транспортировки укладывать в труду жаровую.
- Размеры d , D , M показаны условно и соответствуют горелочному устройству.

				Ultra-750.000.000.000 BO		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Пилин					1520
Проб.						1:15
Т.контр.	Клеков				Лист	Листов 1
Н.контр.	Кирсанова				АО "Поликрафт Энергомаш"	
Утв.	Пилин				Копировал	
						Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.